

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому и
Некрасовскому районам Ярославской области

(наименование территориального органа МЧС России)

150539 Ярославская область, Ярославский район, п. Лесная Поляна, 4 т. 24-18-52

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

управление надзорной деятельности и профилактической работы

по Ярославской области ГУ МЧС

(наименование органа государственного пожарного надзора)

России по Ярославской области 150000 г. Ярославль, Красная Площадь, 8 тел. 79-08-15

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 184/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального общеобразовательного учреждения

«Глебовской основной школы» Ярославского муниципального района

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

МОУ Глебовская ОШ ЯМР

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения зам. главного государственного инспектора Ярославского района
Ярославской области по пожарному надзору Борисенкова А.Р. №184 от 5.09.2019 г, ст. 6
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 16
сентября 2019 года с 10 ч. 00 мин. по 15 ч. 00 мин. 7 октября 2019 г. проведена внеплановая
проверка МОУ Глебовская ОШ ЯМР государственным инспектором Ярославского и
Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору майором внутренней
службы Роговой Анной Вадимовной, по адресу: Ярославский район, д. Глебовское, ул. Мира д. 1а
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего
мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором школы Ивановой А.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	При эксплуатации АУПС и СОУЭ (установлена до 2008 года) не соблюдаются требования действующих нормативных документов по пожарной безопасности, кабельные линии АПС и СОУЭ не соответствуют требованиям ст.82 ч.2 №123-ФЗ НПБ 104-03 п. 3.9 – акт технического состояния от 04.09.2018 ООО «Связьстрой сб».	ст. 82 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.61 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 №390 (ППР в РФ) СП 5.13130.2009	05.10.2020	

1	2	3	4	5
2.	Находится в неисправном состоянии АУПС в мастерских акт технического состояния от 04.09.2018 ООО «Связьстрой сб».	п.61 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 №390 (ППР в РФ)	05.10.2020	
3.	Находится в неисправном состоянии звуковое оповещение дошкольных групп — акт технического состояния от 04.09.2018 ООО «Связьстрой сб».	п.61 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 №390 (ППР в РФ)	05.10.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Ярославского и Некрасовского районов
Ярославской области по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 7 » октября 20 19 г.

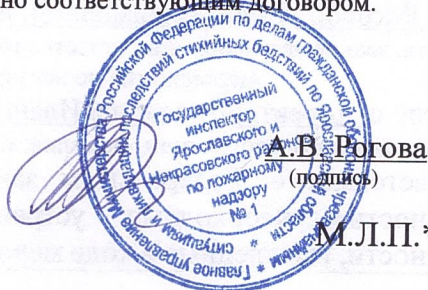

(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Алекс
(подпись)
« 7 » октября 20 19 г.

Иванова А.Н.
(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

(4852) 79-09-01

телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области